


UK-SX 水冷箱型機網路型專用控制器

● 產品特性

- 適合單壓或雙壓縮機箱型冷氣恆溫運轉管理與控制。
- 多款可移動到方便監控場所的控制面板供應選配。
- 配置可自行延長的 NTC 感測器施工容易經濟耐用。
- 選配 MODBUS 功能款可連線至上位監控主機。



● 施工接線說明: (以一對多控制為例)

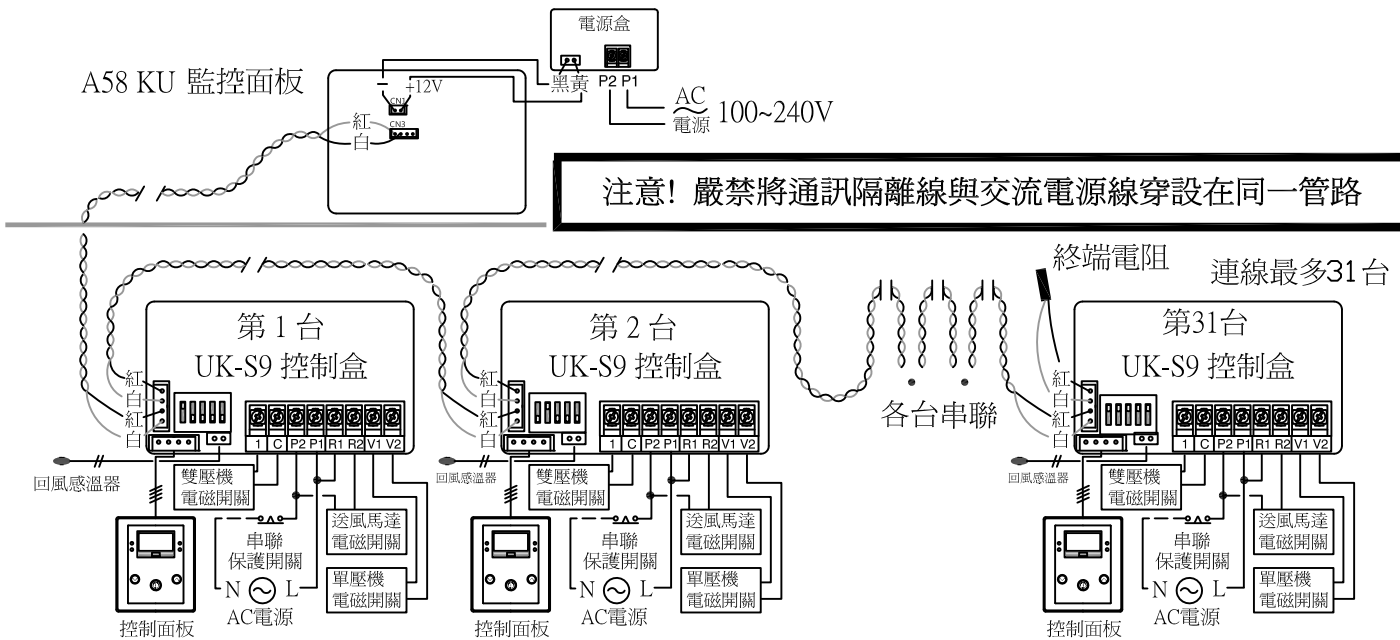


註 1 通訊線必須使用24AWG(0.5mm²)二芯對繞鉛箔(銅網)隔離線,自面板開始到最後一台控制盒以一進一出串列接續方式施工,如在中途分歧接續將導致整體連線通訊異常,極性亦必須正確。

註 2 通訊線與動力電源線必須保持1米以上的距離,如有必要通訊線應單獨以EMT管套管施工。容易被忽略的感應電壓經常造成通訊異常或損害晶片造成故障。

註 3 連線最末端的一台必須接上終端電阻,連接方式如圖所示。

參照以下指撥開關設定表即可設定台數表上所對應顯示出來的台數:

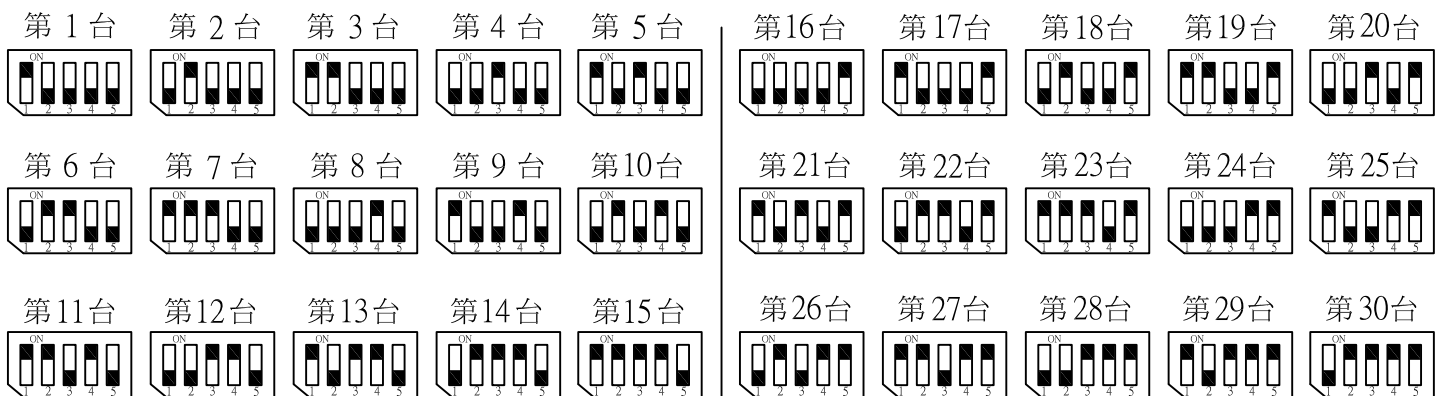

※ 第31台為1,2,3,4,5全部撥至ON的位置